

ЗАПОВЕД

№ 2407...

гр. Габрово, 08.12.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, заповеди № 2044/06.11.2017г. на Заместник-кмет на Община Габрово и 2270/05.12.2017г. на Кмета на Община Габрово, решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протокол № 37/05.12.2017г. и искане вх. № АУ-02-11-36/23.10.2017г. от н-ци на Стефан Христов Цонев – Павлина Христова Бутанска, Лиляна Георгиева Цонева, Стефка Стефанова Иванова и Стефан Христов Цонев

ОДОБРЯВАМ:

Подобен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 6 по плана на гр. Габрово, 49 част, както следва:

1. Вътрешната регулационна линия между УПИ XXVIII-5586 и УПИ XXIX-5587, 5588, 5589 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 5586 и ПИ 5587.

2. Част от югозападната регулационна линия на УПИ XXVIII-5586 се поставя в съответствие с част от имотната граница на ПИ 5586.

3. Част от западната регулационна линия на УПИ XXIX-5587, 5588, 5589 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 5587.

Изменението е нанесено върху скица № 788/24.10.2017г.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от издаването и при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването ѝ, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.

ИНЖ. НЕЛА РАЧЕВИЦ

За кмет на Община Габрово
(съгласно заповед № 2270/05.12.2017г.
на кмета на Община Габрово)




788/2017г.

1:500

XXVIII-5586 кв. 6

Г. ГАРОВО - 49ч.

СЛУЖЕБНО

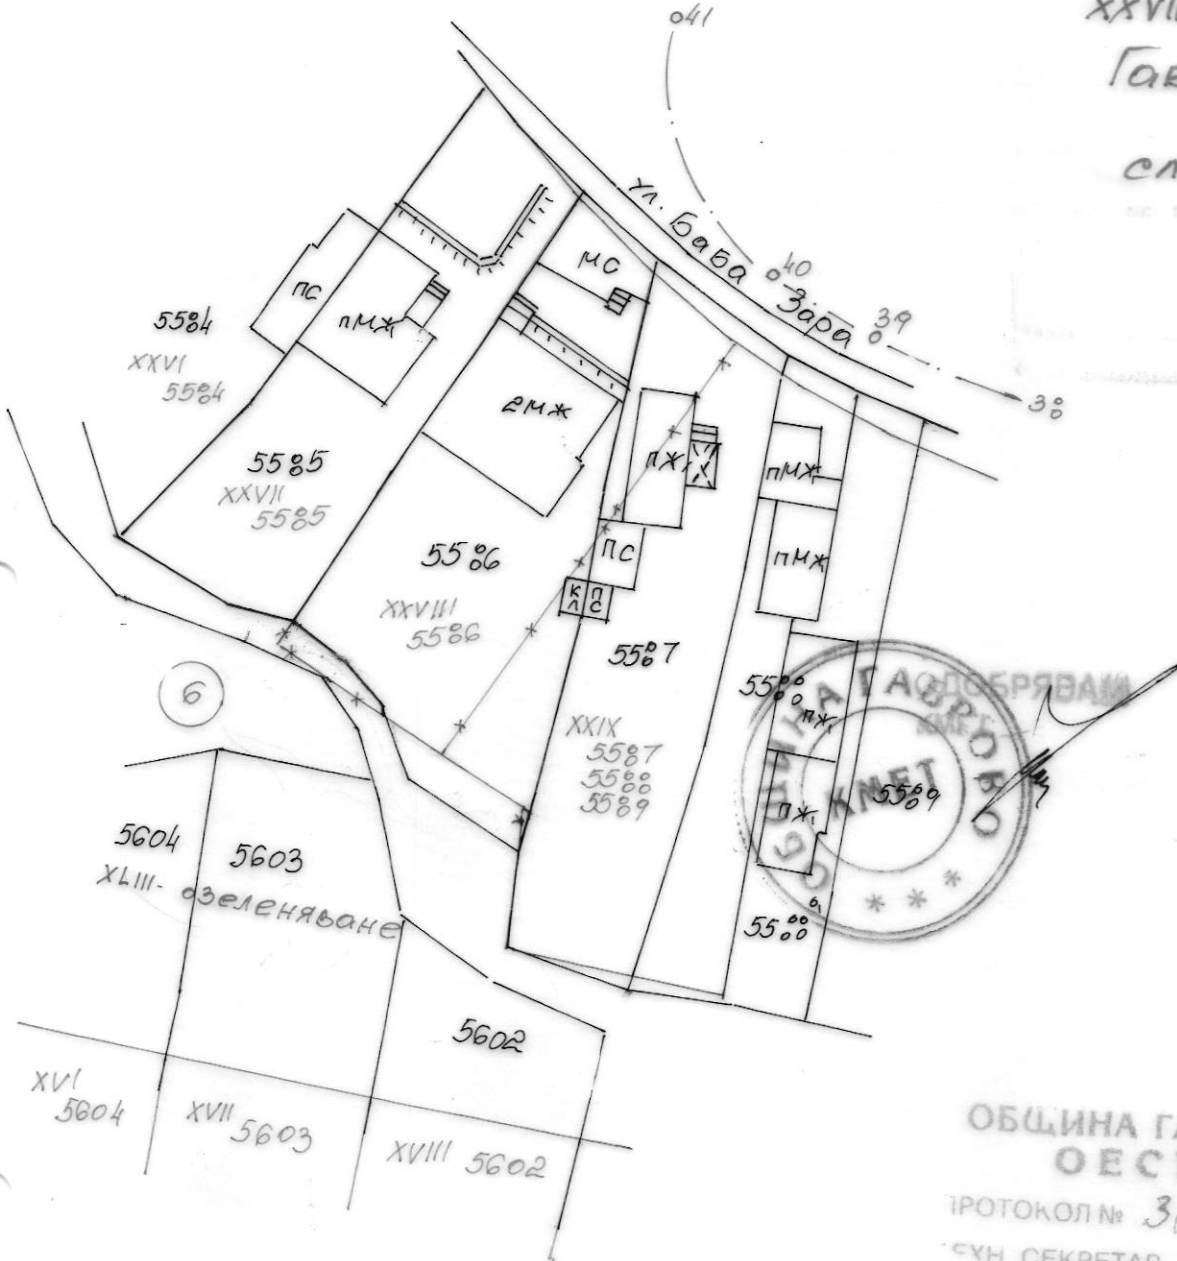

ОБЩИНА Г. ГАРОВО
ОБСН

ПРОТОКОЛ № 37105, 12.17
СХН СЕКРЕТАР

Искането е законосъобразно в съответствие с чл. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ
и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

Гл. архитект

25.10.2017г.



СХН ЗАПОВЕД
14.04.87г.

24.10.17г.


5015 / 887

1:200

2.47 2822-1117XX

Лаборатория

CV2H 6F H2

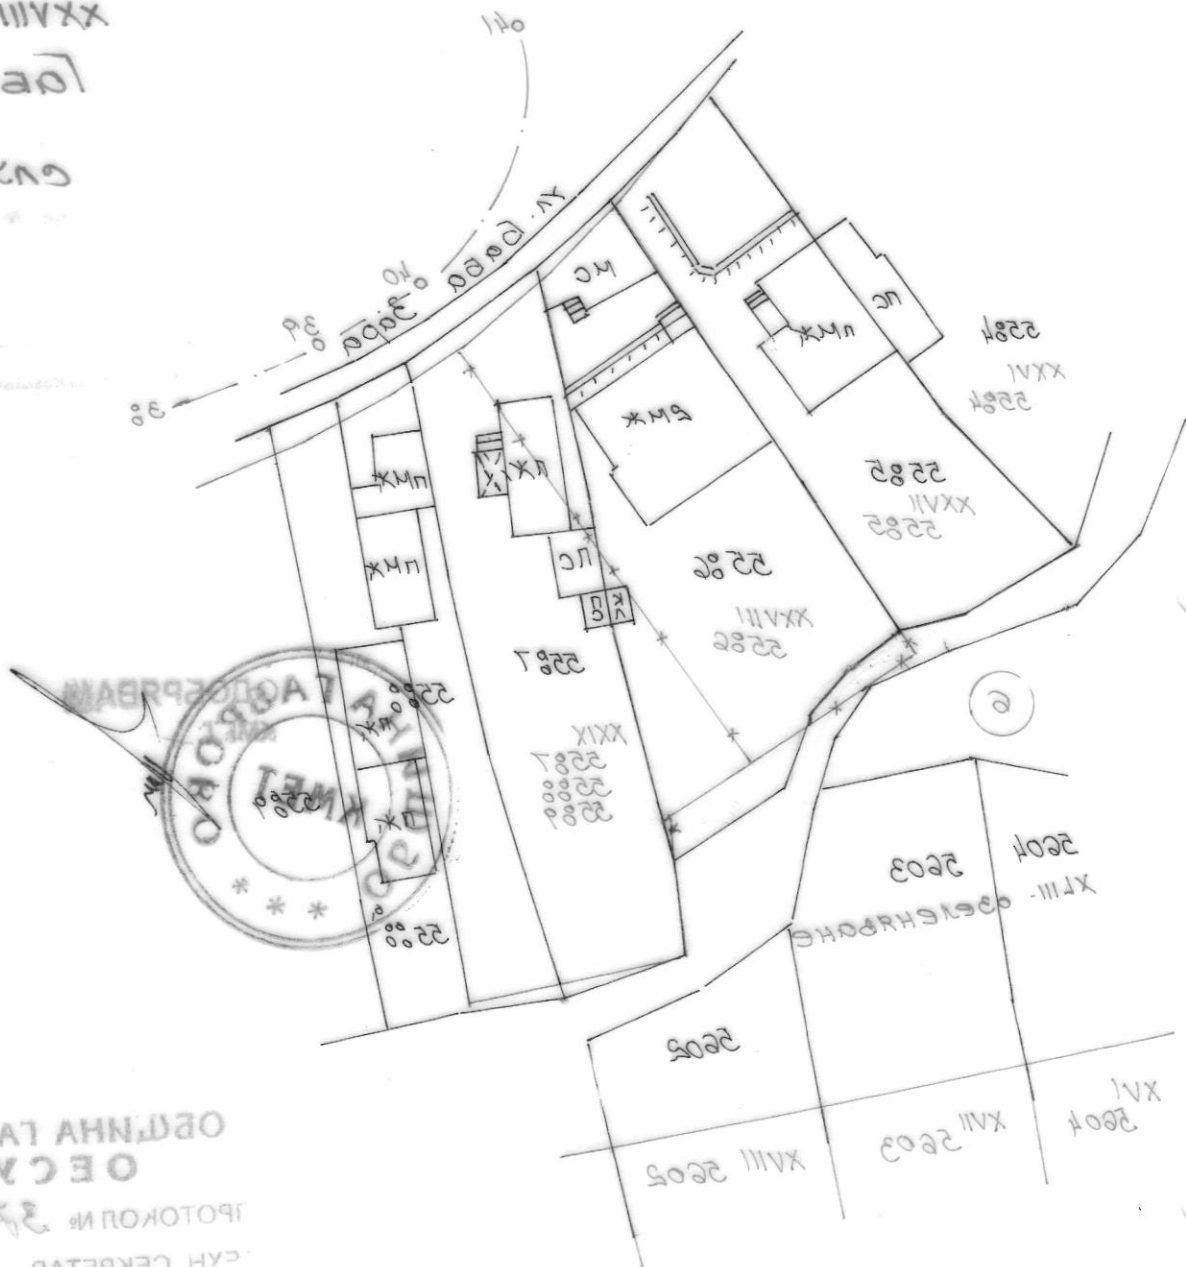

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА

САН СЕРКЕТАР
ПРОТОКОЛ № 34102/515

№ 14. М. 1. Т. 1. ОТ 3ХТ

THE DOCUMENT

22.0.0122



10

200.40.41

51.01.49